


高圧第3(A)給水加熱器ドレン配管損傷部肉厚測定結果 (平成16年8月21日工場持ち込みによる測定値)

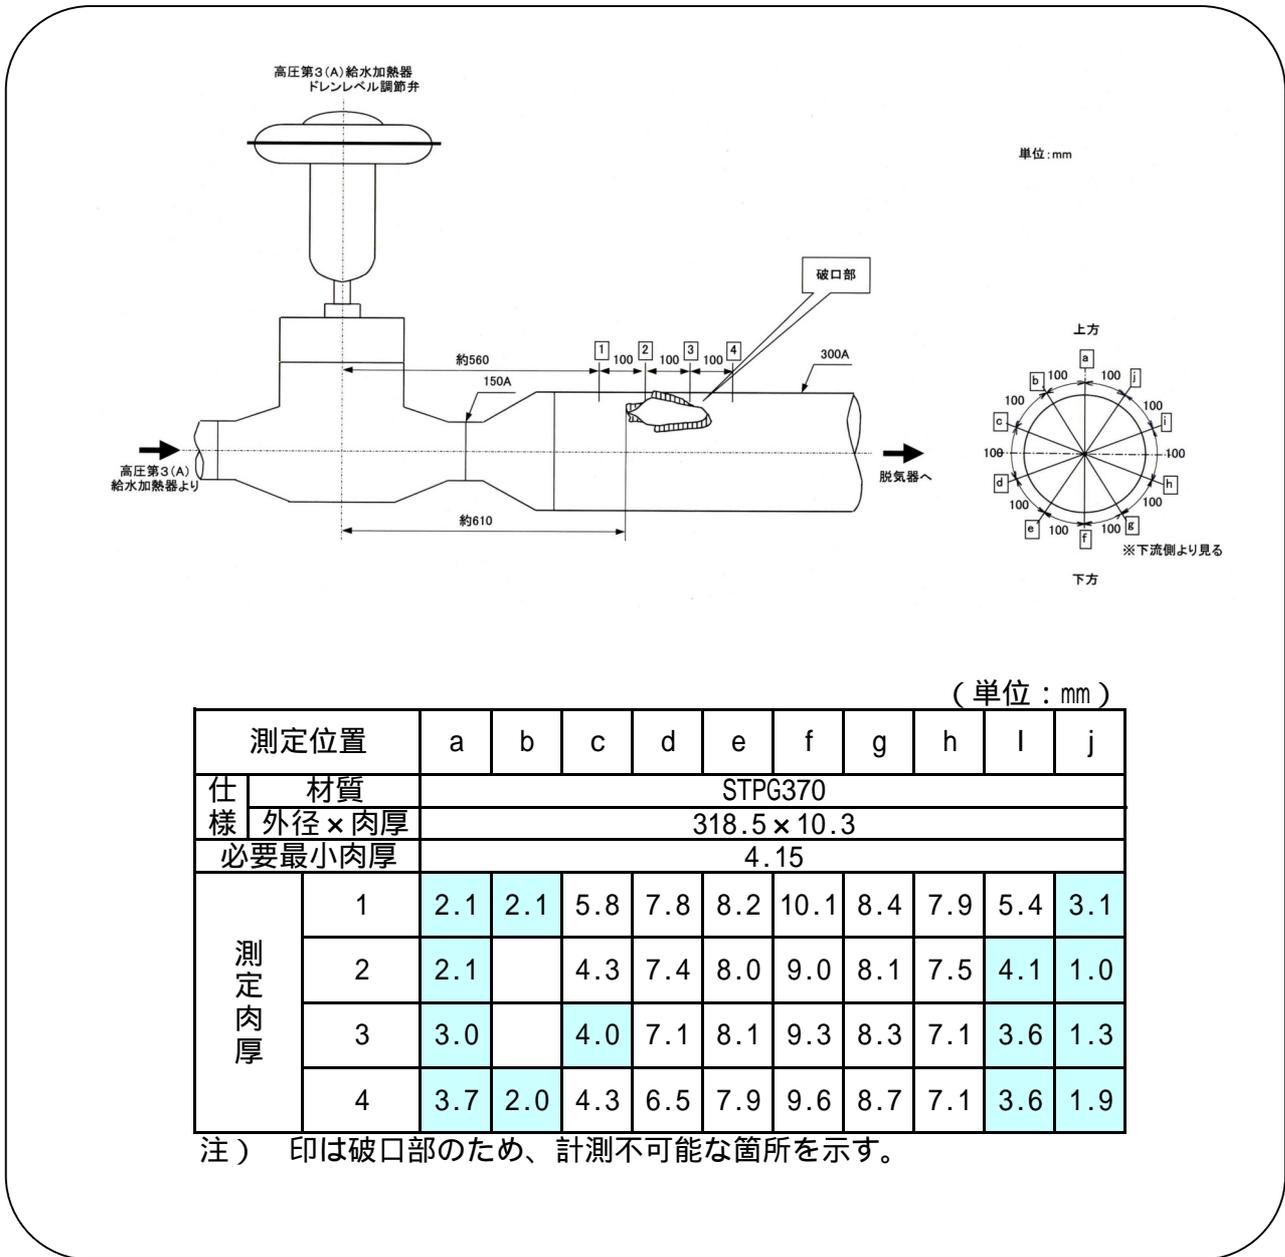

肉厚測定結果

- ・ 損傷配管である高圧第3(A)給水加熱器ドレン配管の調節弁後直管部肉厚は、配管上方部に著しい減肉が見られ、破口部以外の最小肉厚部は、1.0mmであった。配管下方部については、必要最小肉厚以上の肉厚を有していた。
- ・ なお、高圧第3(B)給水加熱器ドレン配管についてもA側同様、配管上方部が著しく減肉しており、最小肉厚部は、1.2mmであった。